


ตารางสรุปจำนวนตัวอย่าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (กลุ่ม ฯ นมฯ)

แหล่งตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	47
นมรวมรายฟาร์ม	4,487
นมรายตัว	31
ผลิตภัณฑ์	-
รวม	4,565

ตารางแสดงค่า ร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน มกราคม 2560

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Fat (มาตรฐาน $\geq 3.35\%$ )	87	77
Protein (มาตรฐาน $\geq 3.00\%$ )	77	63
SNF (มาตรฐาน $\geq 8.25\%$ )	100	92
TS (มาตรฐาน $\geq 12.20\%$ )	60	56
SCC (มาตรฐาน $\leq 500 \times 1,000$ เซลล์/มิลลิลิตร)	64	61
F.P. (มาตรฐาน $\leq -0.520$ °C )	45	40


ภาพที่ 1-2 กราฟแสดงค่า ร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน มกราคม 2560

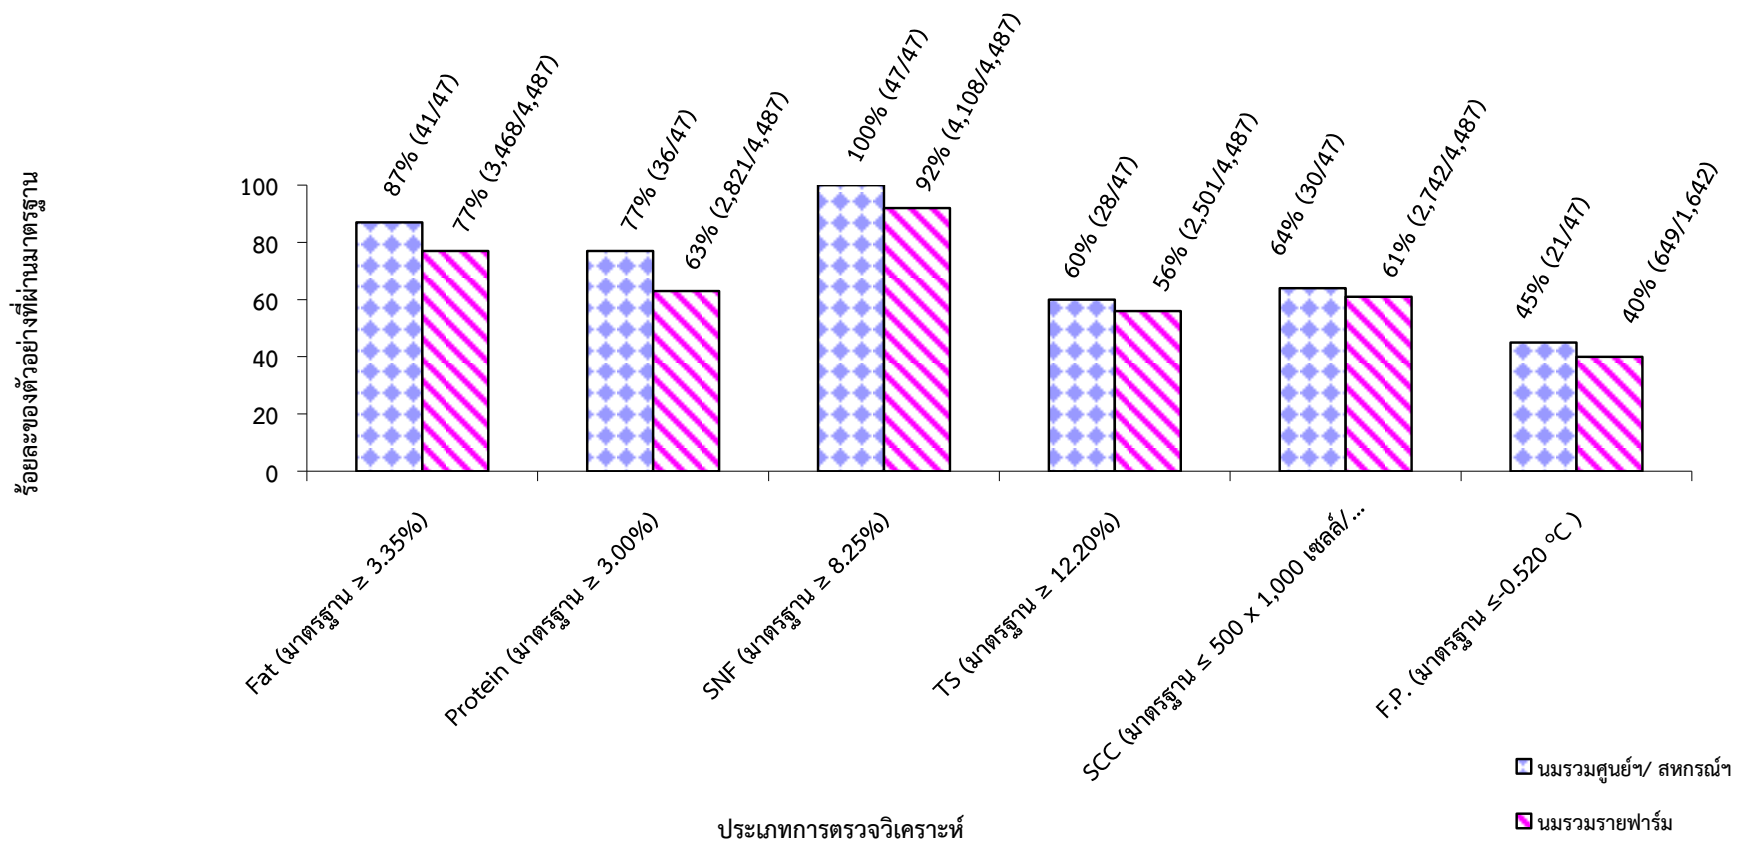

ตารางแสดงค่า ร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน มกราคม 2559

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
SPC (มาตรฐาน $\leq 500,000$ CFU/mL)	66	67
LPC (มาตรฐาน $\leq 1,000$ CFU/mL)	เครื่องชำรุด	
Coliform (มาตรฐาน $\leq 10,000$ CFU/mL)	78	100
Methylene blue (มาตรฐาน $>4$ ชั่วโมง)	38	33
Resazurin (มาตรฐาน $> 4.5$ จุด (ม่วงน้ำเงิน) ที่ชั่วโมงที่ 1)	77	100
Antibiotic (มาตรฐาน ให้ผล Negative)	เครื่องชำรุด	

ภาพที่ 2-2 กราฟแสดงค่า ร้อยละของ ตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ / สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน มกราคม 2559

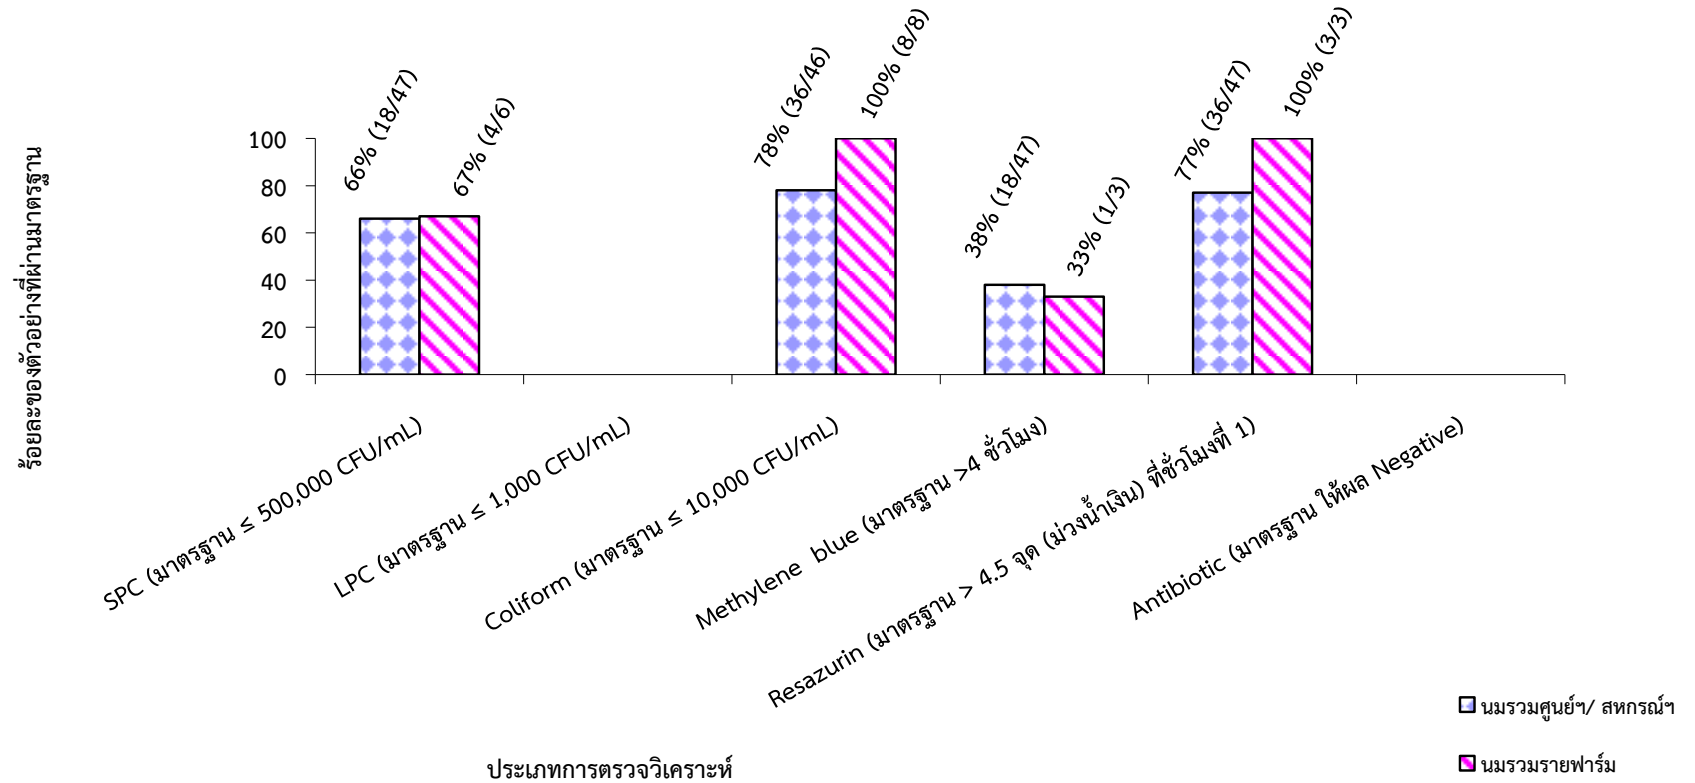

ตารางแสดงค่าร้อยละ F/P ratio ของน้ำนมโครวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน มกราคม 2559

ประเภท \ ร้อยละ	จำนวนตัวอย่าง	น้อยกว่า 1	1.0-1.25	1.26-1.50	มากกว่า 1.50
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	47	0	49	47	4
นมรวมรายฟาร์ม	4,487	7	54	33	6

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนของน้ำนมโครวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน มกราคม 2559

