


ตารางสรุปจำนวนตัวอย่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (กลุ่ม ฯ นม ฯ)

แหล่งตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	124
นมรวมรายฟาร์ม	3,409
นมรายตัว	14
ผลิตภัณฑ์	-
นมแพะ	-
รวม	3,547

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Fat (มาตรฐาน $\geq 3.35\%$)	100	88
Protein (มาตรฐาน $\geq 3.00\%$)	79	51
SNF (มาตรฐาน $\geq 8.25\%$)	90	72
TS (มาตรฐาน $\geq 12.25\%$)	80	54
SCC (มาตรฐาน $\leq 500 \times 1,000$ เซลล์/มิลลิลิตร)	85	54
F.P. (มาตรฐาน ≤ 0.520 °C)	27	86


ภาพที่ 1-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กุมภาพันธ์ 2567

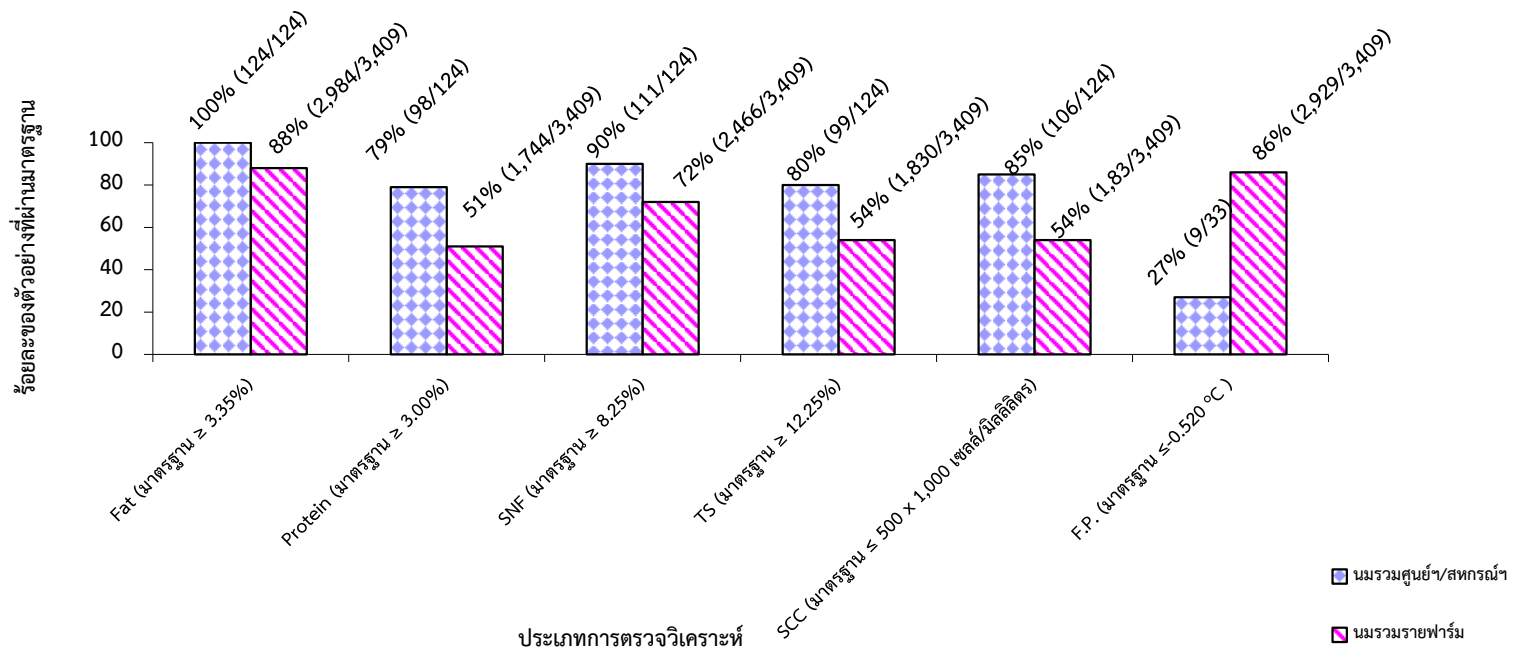

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Methylene blue (มาตรฐาน >4 ชั่วโมง)	45	0
Resazurin (มาตรฐาน > 4.5 จุด (ม่วงน้ำเงิน) ที่ชั่วโมงที่ 1)	45	0
SPC (มาตรฐาน $\leq 500,000$ CFU/mL)	55	87
LPC (มาตรฐาน $\leq 1,000$ CFU/mL)	50	100
Coliform (มาตรฐาน $\leq 10,000$ CFU/mL)	77	0
Antibiotic (มาตรฐาน ให้ผล Negative)	100	100

ภาพที่ 2-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กุมภาพันธ์ 2567

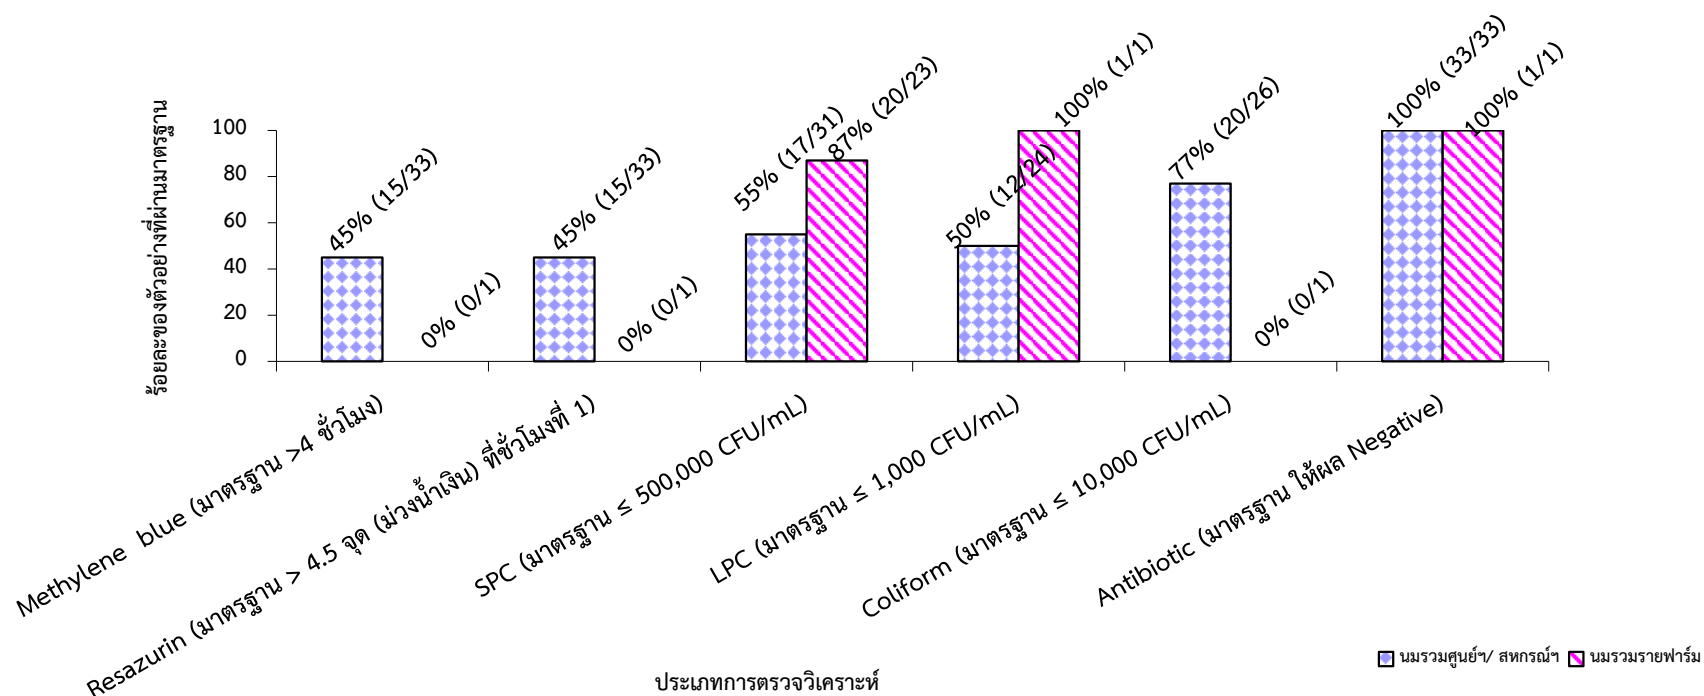

ตารางแสดง ค่าร้อยละ F/P ratio ของน้ำมันโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท \ ร้อยละ	จำนวนตัวอย่าง	น้อยกว่า 1	1.0-1.25	1.26-1.50	มากกว่า 1.50
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	124	0	35	59	6
นมรวมรายฟาร์ม	3,410	2	45	44	8

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนของน้ำมันโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน กุมภาพันธ์ 2567

