


ตารางสรุปจำนวนตัวอย่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 (กลุ่ม ฯ นม ฯ)

แหล่งตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	135
นมรวมรายฟาร์ม	4,950
นมรายตัว	16
ผลิตภัณฑ์	-
นมแพะ	10
รวม	5,111

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2567

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Fat (มาตรฐาน $\geq 3.35\%$)	97	89
Protein (มาตรฐาน $\geq 3.00\%$)	76	63
SNF (มาตรฐาน $\geq 8.25\%$)	94	86
TS (มาตรฐาน $\geq 12.00\%$)	93	70
SCC (มาตรฐาน $\leq 500 \times 1,000$ เซลล์/มิลลิลิตร)	75	45
F.P. (มาตรฐาน ≤ -0.520 °C)	45	64


ภาพที่ 1-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2567

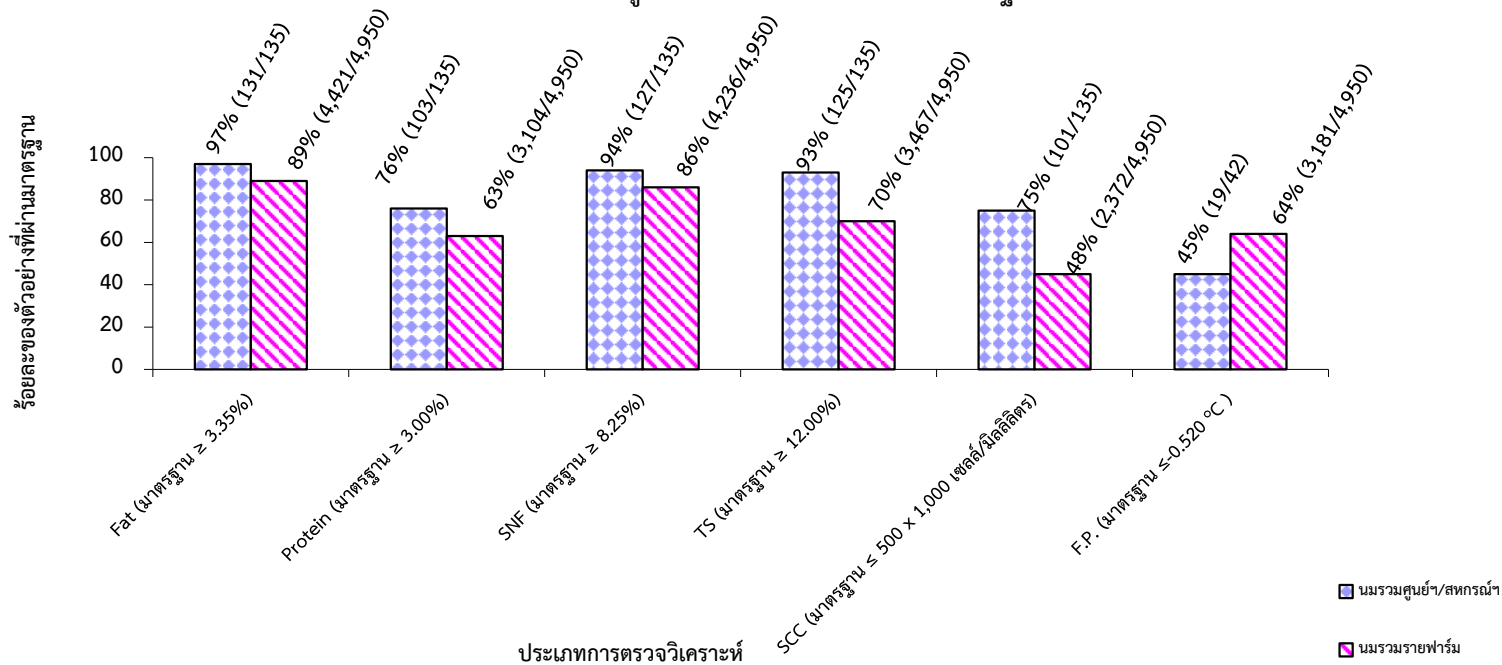

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2567

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Methylene blue (มาตรฐาน >4 ชั่วโมง)	49	0
Resazurin (มาตรฐาน > 4.5 จุด (ม่วงน้ำเงิน) ที่ชั่วโมงที่ 1)	49	0
SPC (มาตรฐาน $\leq 500,000$ CFU/mL)	53	71
LPC (มาตรฐาน $\leq 1,000$ CFU/mL)	69	100
Coliform (มาตรฐาน $\leq 10,000$ CFU/mL)	67	100
Antibiotic (มาตรฐาน ให้ผล Negative)	100	100

ภาพที่ 2-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2567

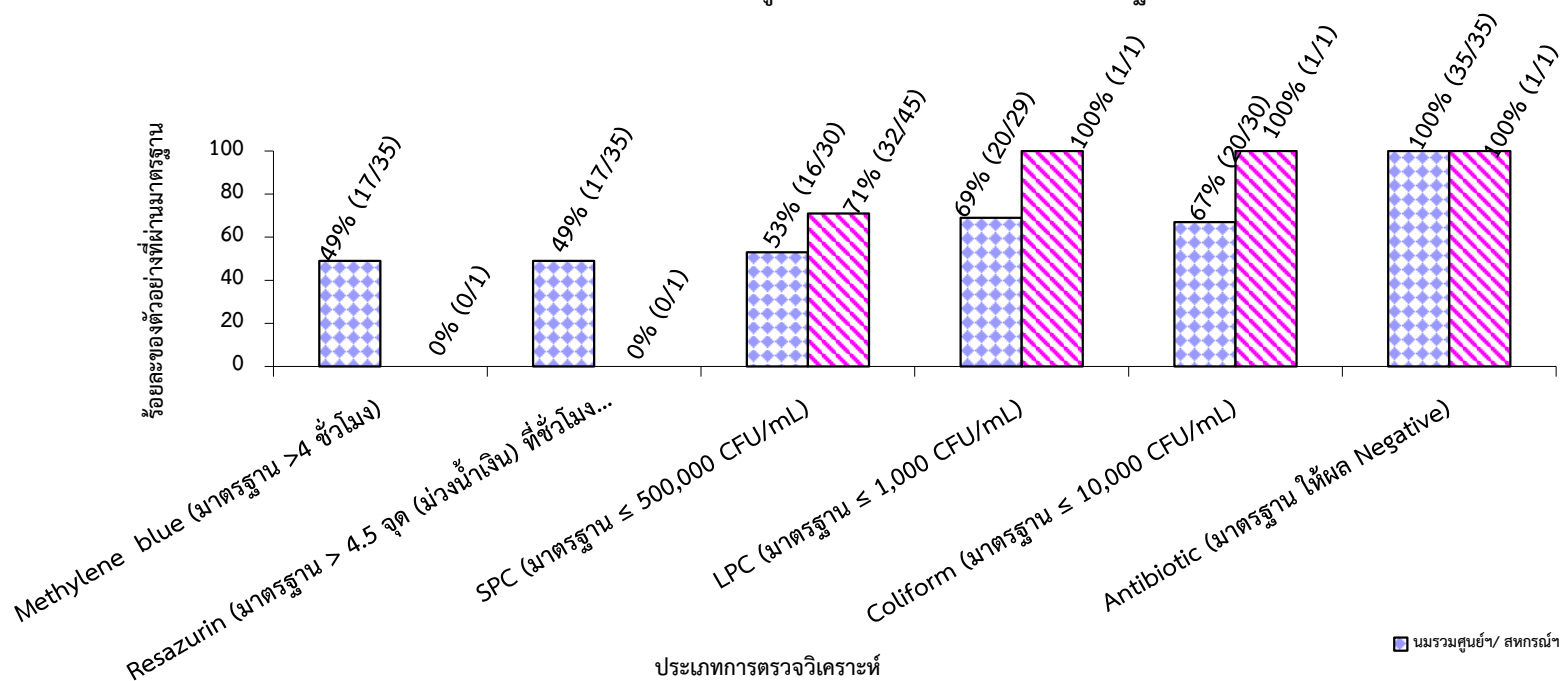

ตารางแสดง ค่าร้อยละ F/P ratio ของน้ำมันโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน สิงหาคม 2567

ประเภท \ ร้อยละ	จำนวนตัวอย่าง	น้อยกว่า 1	1.0-1.25	1.26-1.50	มากกว่า 1.50
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	135	1	39	56	4
นมรวมรายฟาร์ม	4,950	2	49	44	5

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนของน้ำมันโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน สิงหาคม 2567

