


ตารางสรุปจำนวนตัวอย่าง ประจำเดือน กันยายน 2567 (กลุ่ม ฯ นม ฯ)

แหล่งตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	137
นมรวมรายฟาร์ม	5,077
นมรายตัว	16
ผลิตภัณฑ์	-
นมแพะ	20
รวม	5,250

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กันยายน 2567

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Fat (มาตรฐาน $\geq 3.35\%$)	100	90
Protein (มาตรฐาน $\geq 3.00\%$)	81	64
SNF (มาตรฐาน $\geq 8.25\%$)	96	84
TS (มาตรฐาน $\geq 12.00\%$)	90	70
SCC (มาตรฐาน $\leq 500 \times 1,000$ เซลล์/มิลลิลิตร)	75	50
F.P. (มาตรฐาน ≤ -0.520 °C)	50	64


ภาพที่ 1-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กันยายน 2567

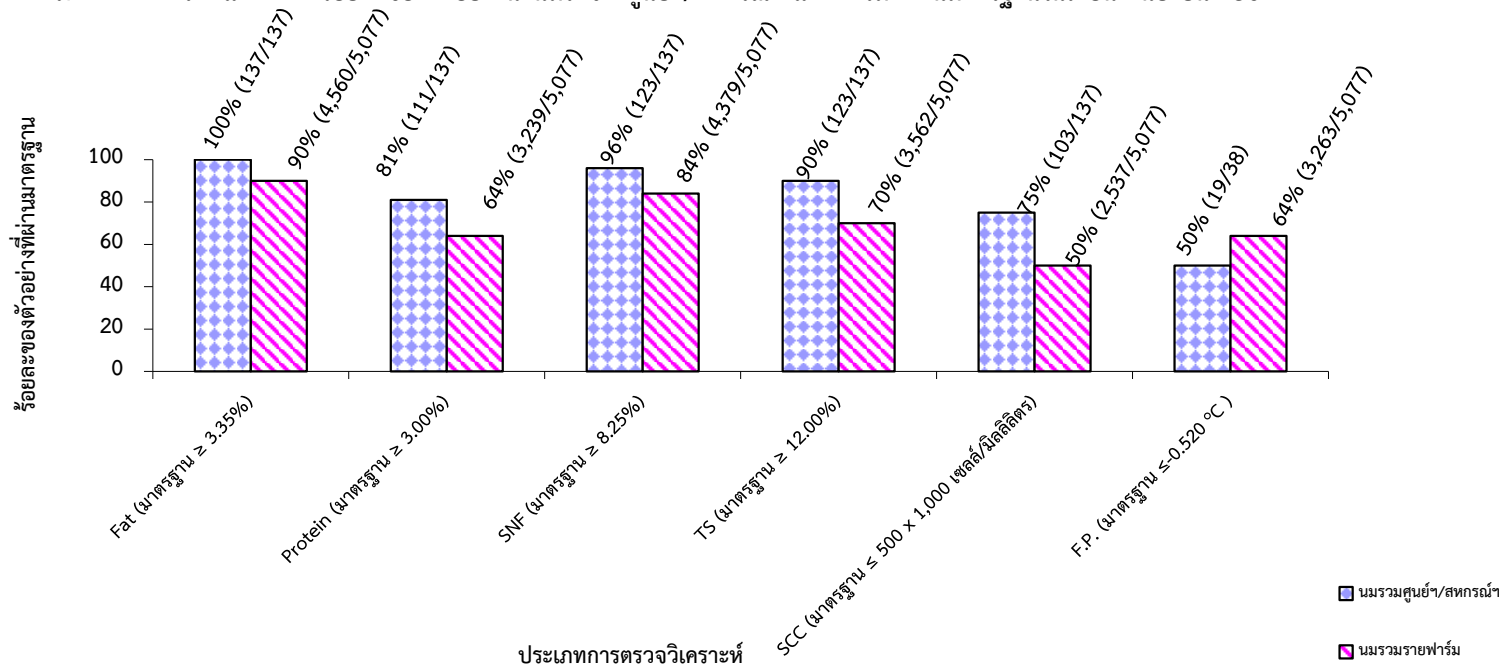

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กันยายน 2567

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Methylene blue (มาตรฐาน >4 ชั่วโมง)	53	0
Resazurin (มาตรฐาน > 4.5 จุด (ม่วงน้ำเงิน) ที่ชั่วโมงที่ 1)	47	0
SPC (มาตรฐาน ≤ 500,000 CFU/mL)	45	79
LPC (มาตรฐาน ≤ 1,000 CFU/mL)	74	100
Coliform (มาตรฐาน ≤ 10,000 CFU/mL)	82	0
Antibiotic (มาตรฐาน ให้ผล Negative)	100	100

ภาพที่ 2-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กันยายน 2567

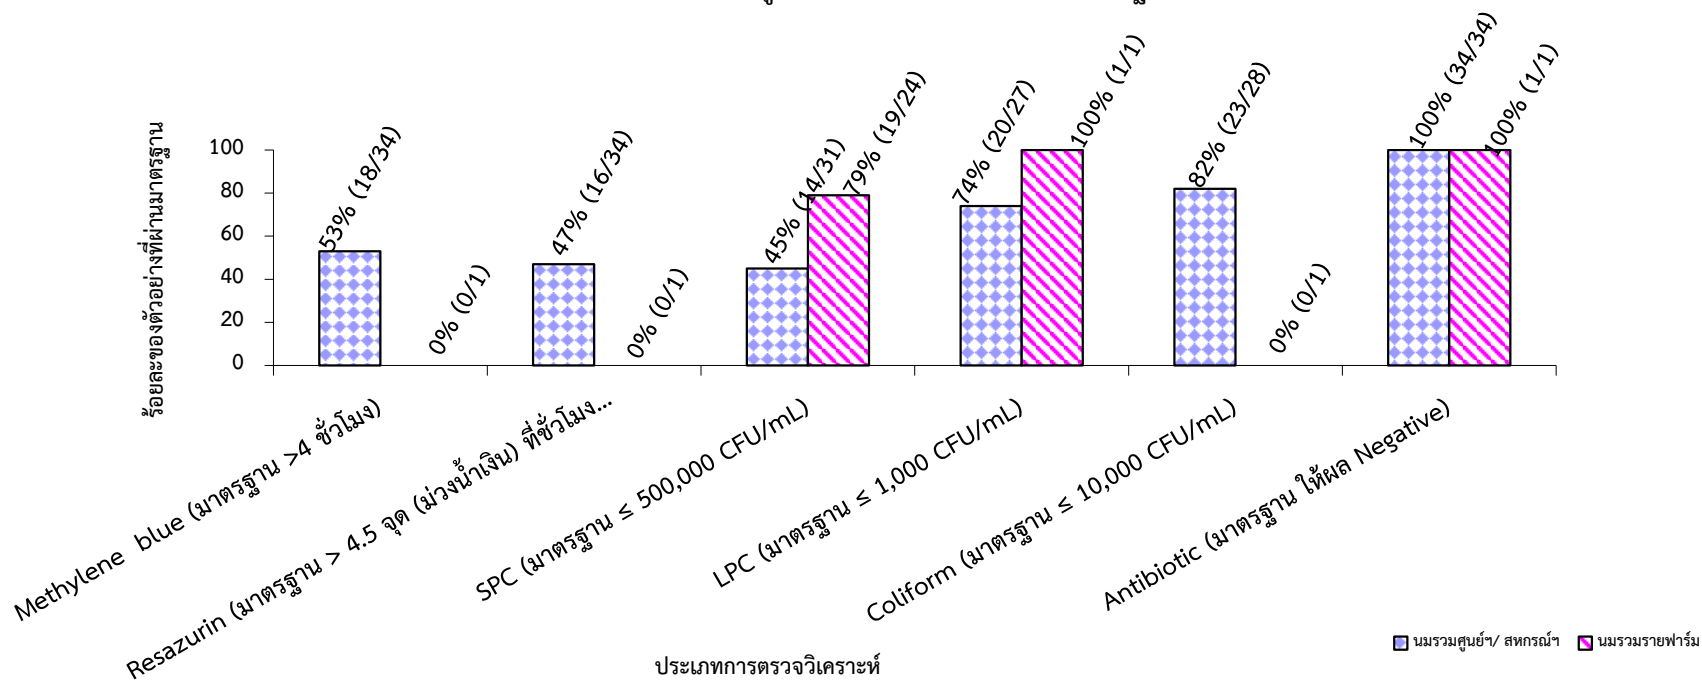

ตารางแสดง ค่าร้อยละ F/P ratio ของน้ำมันโครมสุญย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน กันยายน 2567

ประเภท \ ร้อยละ	จำนวนตัวอย่าง	น้อยกว่า 1	1.0-1.25	1.26-1.50	มากกว่า 1.50
นมรวมสุญย์ฯ/สหกรณ์ฯ	137	0	51	45	4
นมรวมรายฟาร์ม	5,077	3	46	45	6

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนของน้ำมันโครมสุญย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน กันยายน 2567

