


ตารางสรุปจำนวนตัวอย่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 (กลุ่ม ฯ นม ฯ)

แหล่งตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	120
นมรวมรายฟาร์ม	3,319
นมรายตัว	15
ผลิตภัณฑ์	-
นมแพะ	18
รวม	3,472

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน ตุลาคม 2567

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Fat (มาตรฐาน $\geq 3.35\%$)	99	91
Protein (มาตรฐาน $\geq 3.00\%$)	81	67
SNF (มาตรฐาน $\geq 8.25\%$)	98	87
TS (มาตรฐาน $\geq 12.00\%$)	92	76
SCC (มาตรฐาน $\leq 500 \times 1,000$ เซลล์/มิลลิลิตร)	74	50
F.P. (มาตรฐาน ≤ -0.520 °C)	53	69


ภาพที่ 1-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน ตุลาคม 2567

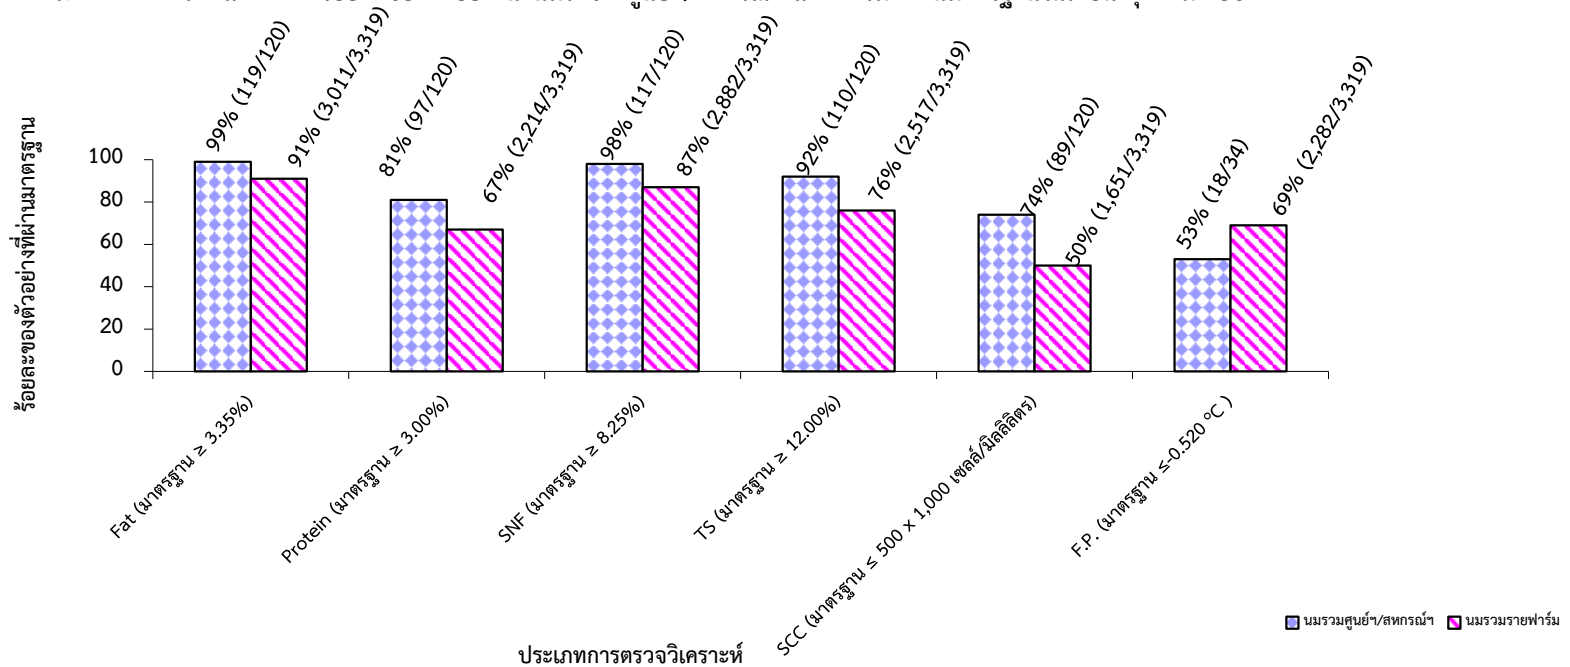

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน ตุลาคม 2567

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Methylene blue (มาตรฐาน >4 ชั่วโมง)	47	0
Resazurin (มาตรฐาน > 4.5 จุด (ม่วงน้ำเงิน) ที่ชั่วโมงที่ 1)	44	0
SPC (มาตรฐาน $\leq 500,000$ CFU/mL)	45	69
LPC (มาตรฐาน $\leq 1,000$ CFU/mL)	66	100
Coliform (มาตรฐาน $\leq 10,000$ CFU/mL)	76	0
Antibiotic (มาตรฐาน ให้ผล Negative)	100	100

ภาพที่ 2-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน ตุลาคม 2567

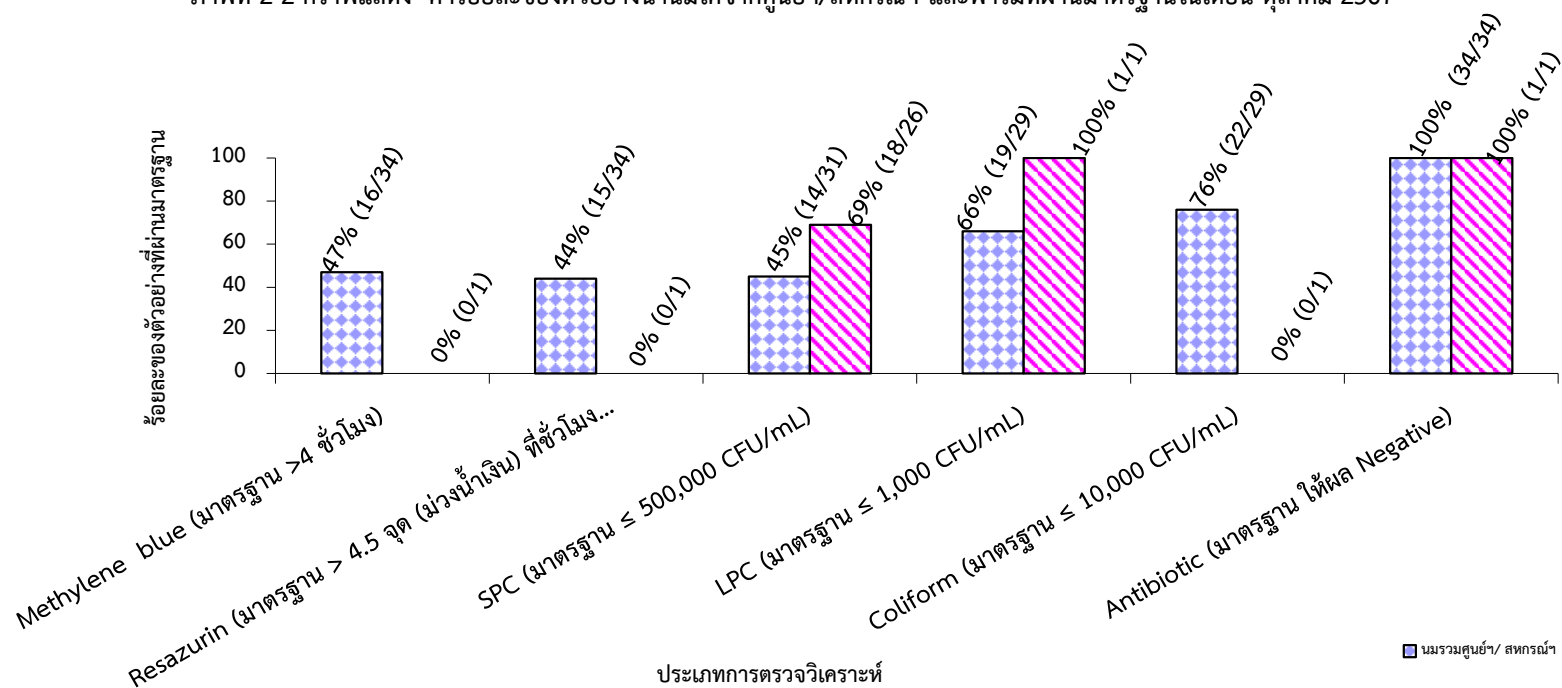

ตารางแสดง ค่าร้อยละ F/P ratio ของน้ำมันโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน ตุลาคม 2567

ประเภท \ ร้อยละ	จำนวนตัวอย่าง	น้อยกว่า 1	1.0-1.25	1.26-1.50	มากกว่า 1.50
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	120	0	23	71	6
นมรวมรายฟาร์ม	3,320	3	43	46	8

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนของน้ำมันโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน กันยายน 2567

