


ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน พฤษภาคม 2568

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Fat (มาตรฐาน $\geq 3.35\%$)	93	85
Protein (มาตรฐาน $\geq 3.00\%$)	74	52
SNF (มาตรฐาน $\geq 8.25\%$)	97	85
TS (มาตรฐาน $\geq 12.00\%$)	86	71
SCC (มาตรฐาน $\leq 500 \times 1,000$ เซลล์/มิลลิลิตร)	86	65
F.P. (มาตรฐาน ≤ -0.520 °C)	63	74


ภาพที่ 1-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน พฤษภาคม 2568

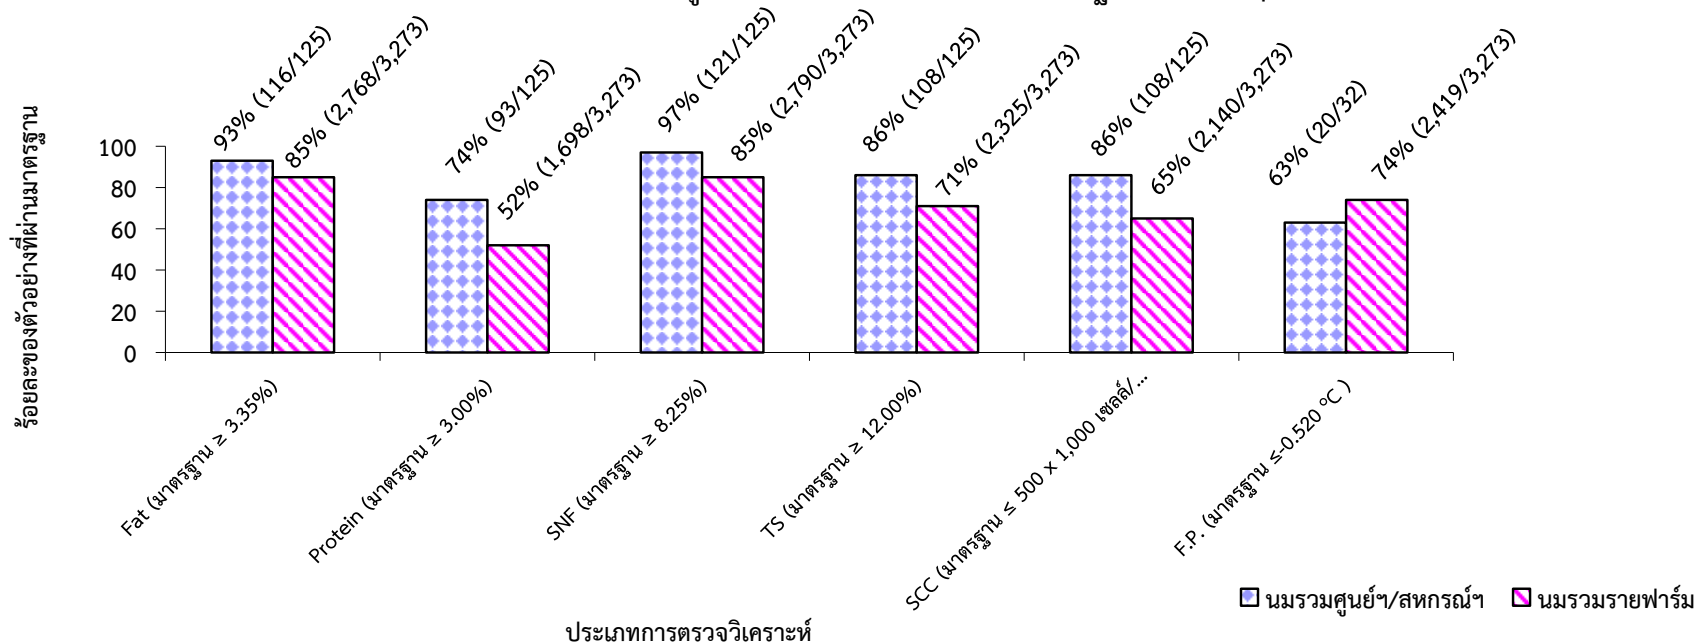

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน พฤษภาคม 2568

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Methylene blue (มาตรฐาน >4 ชั่วโมง)	66	100
Resazurin (มาตรฐาน > 4.5 จุด (ม่วงน้ำเงิน) ที่ชั่วโมงที่ 1)	56	100
SPC (มาตรฐาน ≤ 500,000 CFU/mL)	44	0
LPC (มาตรฐาน ≤ 1,000 CFU/mL)	69	100
Coliform (มาตรฐาน ≤ 10,000 CFU/mL)	59	100
Antibiotic (มาตรฐาน ให้ผล Negative)	100	100

ภาพที่ 2-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน พฤษภาคม 2568

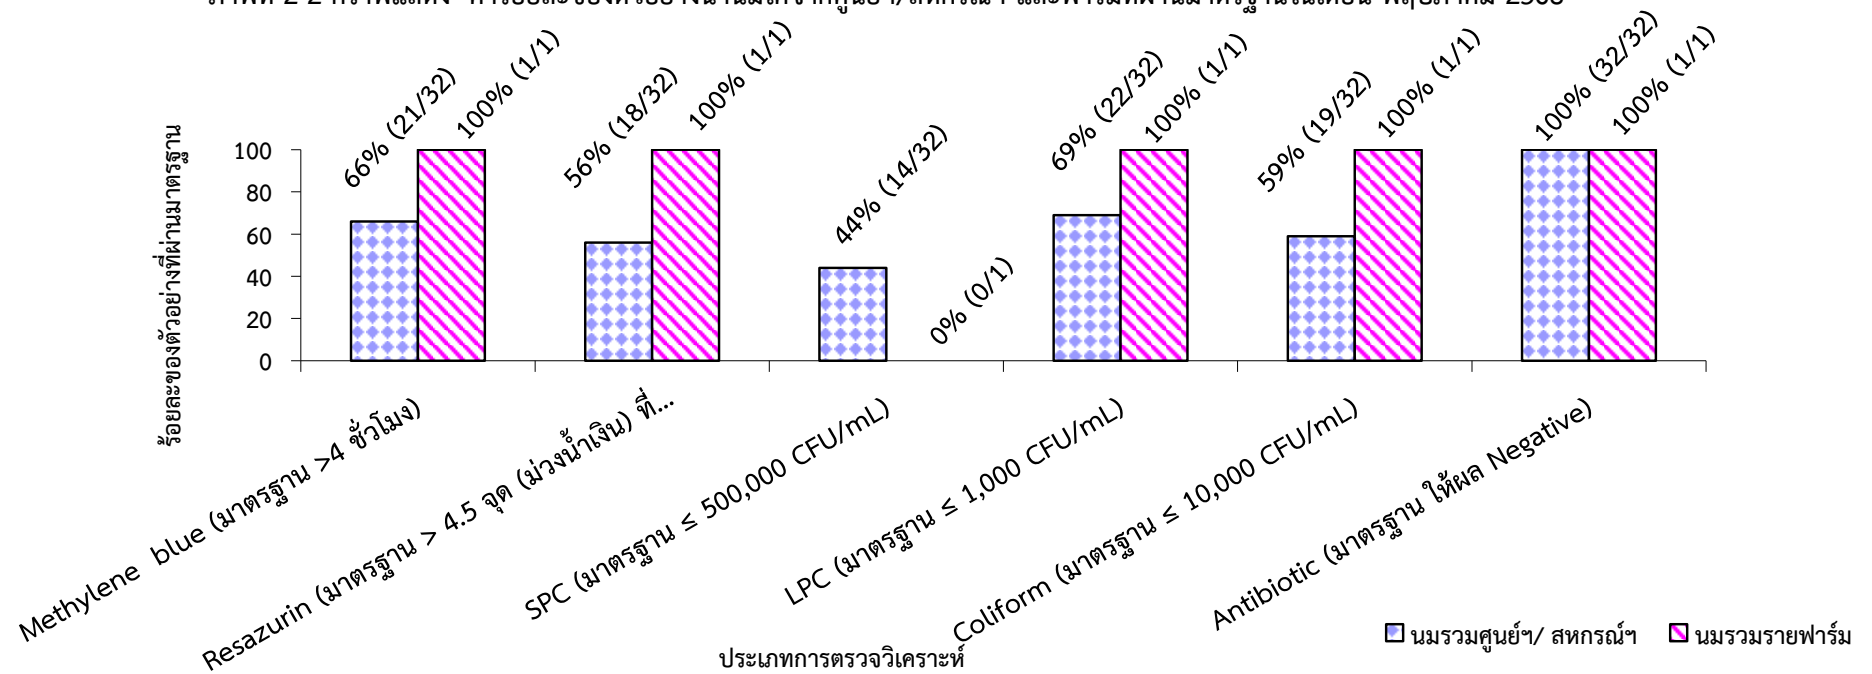

ตารางแสดง ค่าร้อยละ F/P ratio ของน้ำนมโครวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน พฤษภาคม 2568

ประเภท \ ร้อยละ	จำนวนตัวอย่าง	น้อยกว่า 1	1.0-1.25	1.26-1.50	มากกว่า 1.50
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	125	0	50	48	2
นมรวมรายฟาร์ม	3,273	3	45	42	10

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนของน้ำนมโครวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน พฤษภาคม 2568

