


ตารางสรุปจำนวนตัวอย่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 (กลุ่ม ฯ นม ฯ)

แหล่งตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	112
นมรวมรายฟาร์ม	2,507
นมรายตัว	7
ผลิตภัณฑ์	-
นมแพะ	9
รวม	2,635

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2568

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Fat (มาตรฐาน $\geq 3.35\%$)	100	86
Protein (มาตรฐาน $\geq 3.00\%$)	71	61
SNF (มาตรฐาน $\geq 8.25\%$)	92	85
TS (มาตรฐาน $\geq 12.00\%$)	89	71
SCC (มาตรฐาน $\leq 500 \times 1,000$ เซลล์/มิลลิลิตร)	90	63
F.P. (มาตรฐาน ≤ -0.520 °C)	42	70


ภาพที่ 1-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2568

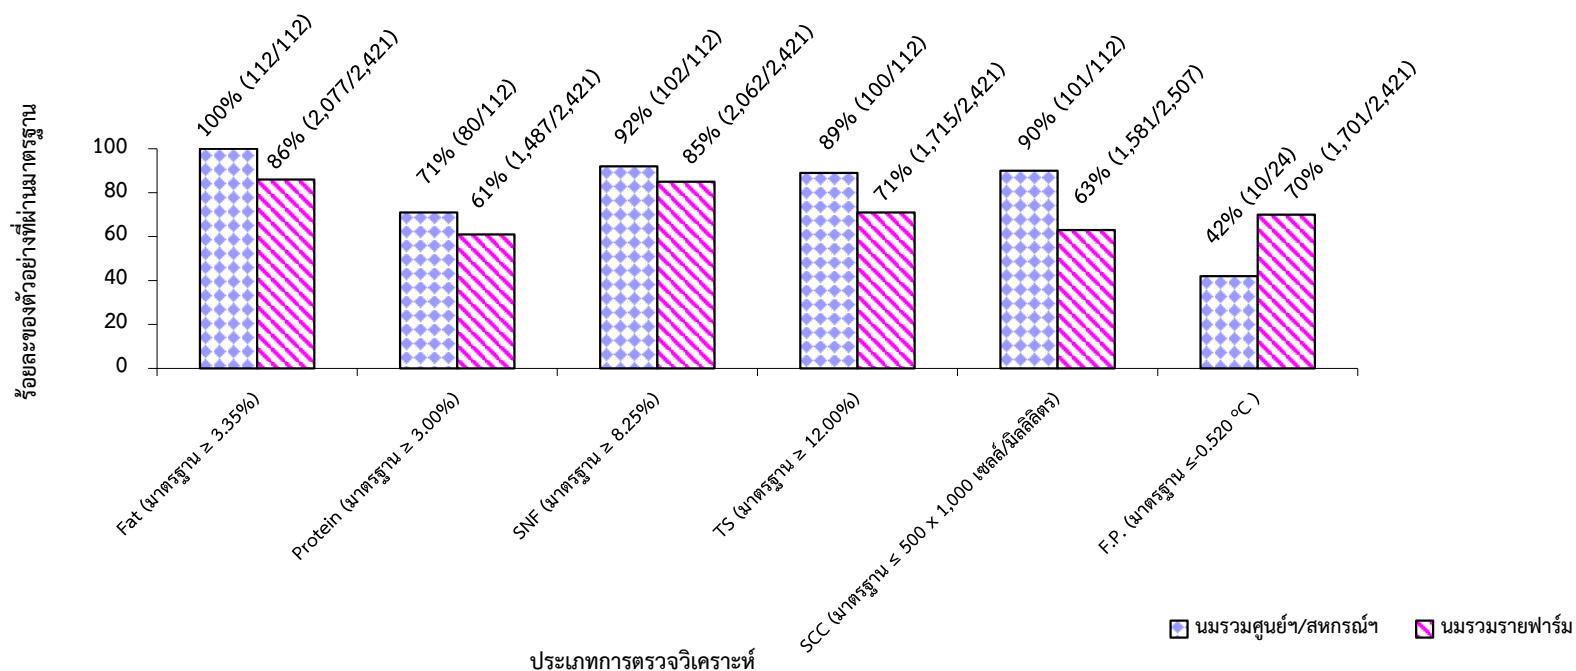

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2568

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Methylene blue (มาตรฐาน >4 ชั่วโมง)	54	100
Resazurin (มาตรฐาน > 4.5 จุด (ม่วงน้ำเงิน) ที่ชั่วโมงที่ 1)	67	100
SPC (มาตรฐาน $\leq 500,000$ CFU/mL)	67	100
LPC (มาตรฐาน $\leq 1,000$ CFU/mL)	92	100
Coliform (มาตรฐาน $\leq 10,000$ CFU/mL)	71	100
Antibiotic (มาตรฐาน ให้ผล Negative)	100	100

ภาพที่ 2-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2568

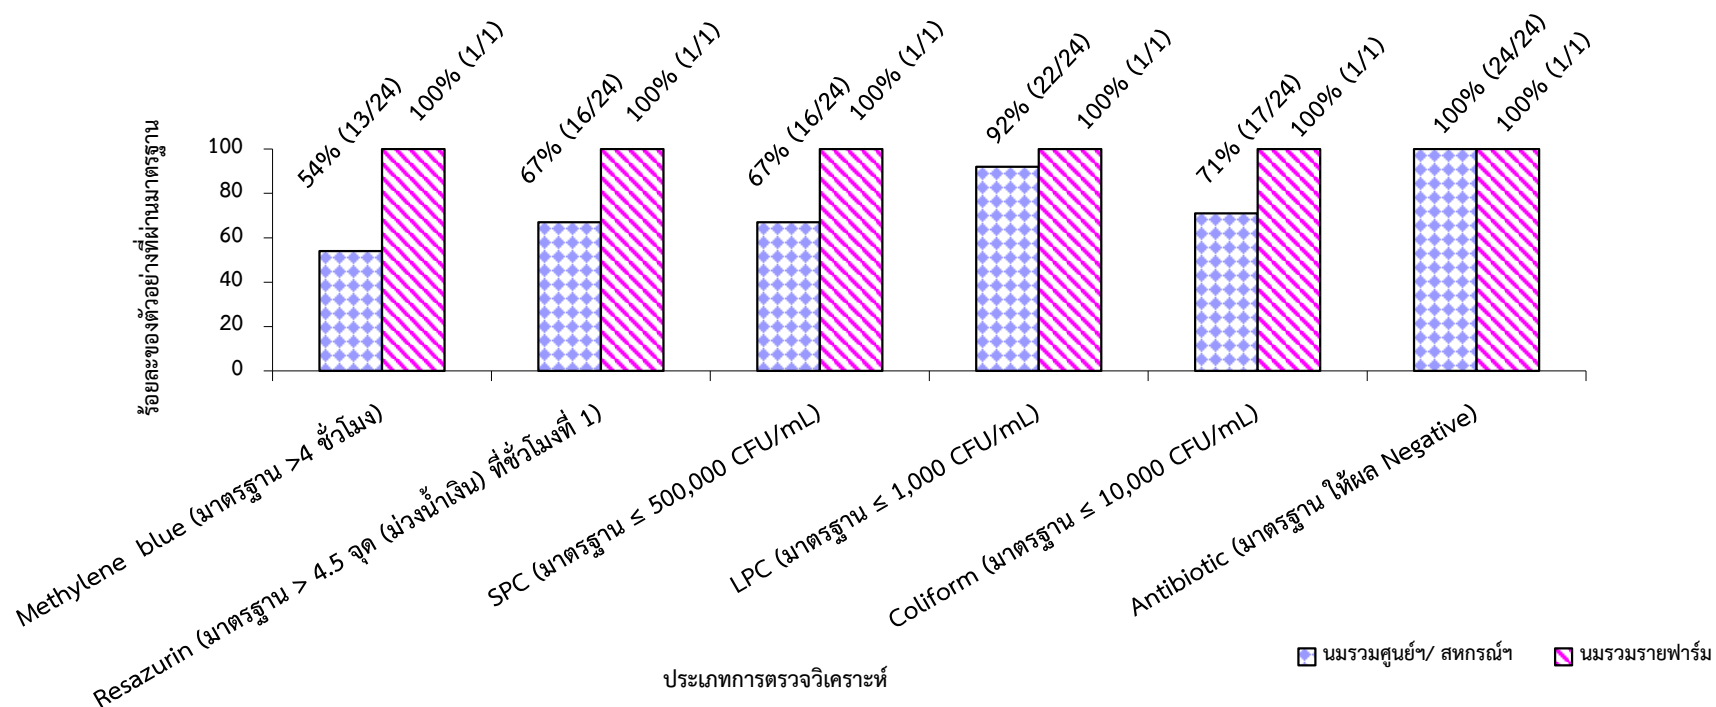

ตารางแสดง ค่าร้อยละ F/P ratio ของน้ำมันโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน สิงหาคม 2568

ประเภท \ ร้อยละ	จำนวนตัวอย่าง	น้อยกว่า 1	1.0-1.25	1.26-1.50	มากกว่า 1.50
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	112	0	4	90	6
นมรวมรายฟาร์ม	2,421	4	54	38	4

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนของน้ำมันโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน สิงหาคม 2568

