


ตารางสรุปจำนวนตัวอย่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 (กลุ่ม ฯ นม ฯ )

| แหล่งตัวอย่าง       | จำนวนตัวอย่าง |
|---------------------|---------------|
| นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ | 121           |
| นมรวมรายฟาร์ม       | 3,246         |
| นมรายตัว            | 7             |
| ผลิตภัณฑ์           | -             |
| นมแพะ               | 9             |
| รวม                 | 3,383         |

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน ตุลาคม 2568

| รายการตรวจวิเคราะห์                                   | นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ | นมรวมรายฟาร์ม |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Fat (มาตรฐาน $\geq 3.35\%$ )                          | 96                  | 87            |
| Protein (มาตรฐาน $\geq 3.00\%$ )                      | 69                  | 26            |
| SNF (มาตรฐาน $\geq 8.25\%$ )                          | 94                  | 84            |
| TS (มาตรฐาน $\geq 12.00\%$ )                          | 88                  | 61            |
| SCC (มาตรฐาน $\leq 500 \times 1,000$ เซลล์/มิลลิลิตร) | 83                  | 62            |
| F.P. (มาตรฐาน $\leq 0.520 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ) | 41                  | 95            |


ภาพที่ 1-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน ตุลาคม 2568

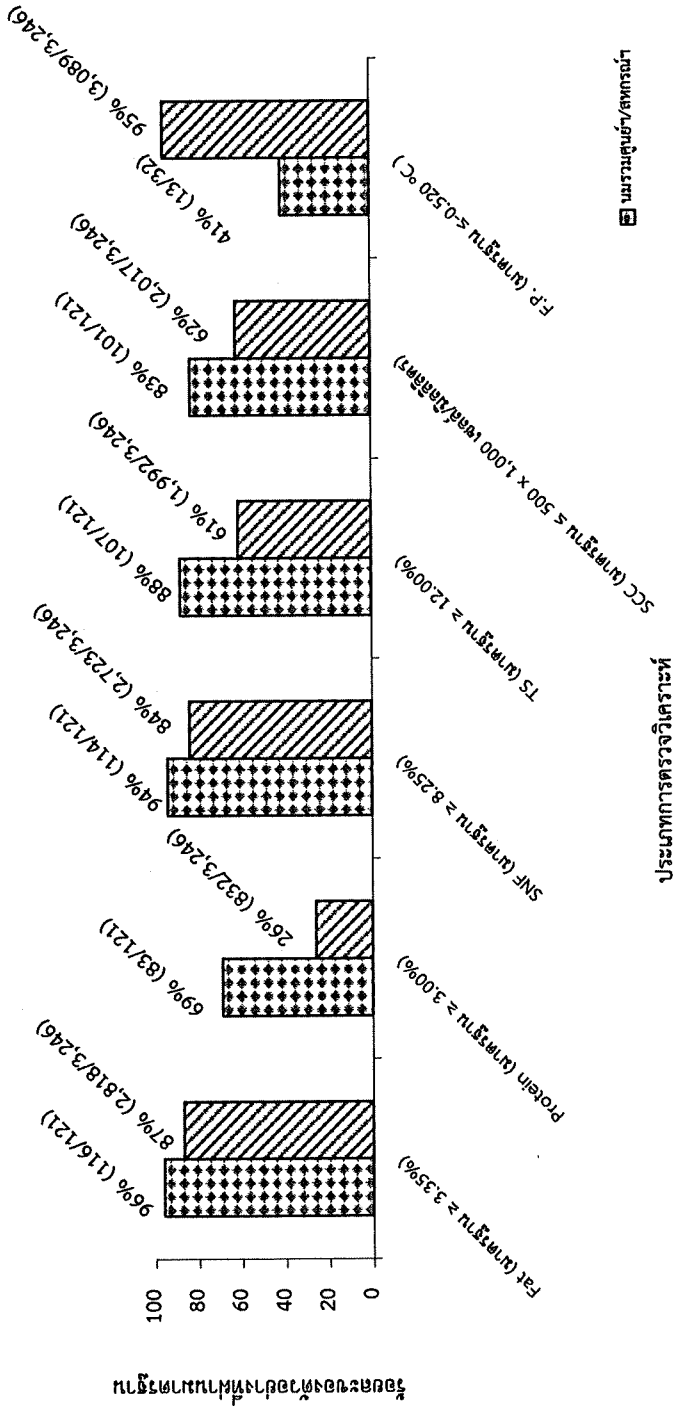

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำดื่มจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน ตุลาคม 2568

| รายการตรวจวิเคราะห์                                         | นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ | นมรวมรายฟาร์ม |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Methylene blue (มาตรฐาน >4 ชั่วโมง)                         | 69                   | 100           |
| Resazurin (มาตรฐาน > 4.5 จุด (ม่วงน้ำเงิน) ที่ชั่วโมงที่ 1) | 47                   | 100           |
| SPC (มาตรฐาน ≤ 500,000 CFU/mL)                              | 44                   | 100           |
| LPC (มาตรฐาน ≤ 1,000 CFU/mL)                                | 69                   | 100           |
| Coliform (มาตรฐาน ≤ 10,000 CFU/mL)                          | 63                   | 100           |
| Antibiotic (มาตรฐาน ให้ผล Negative)                         | 100                  | 100           |

ภาพที่ 2-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำดื่มจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน ตุลาคม 2568

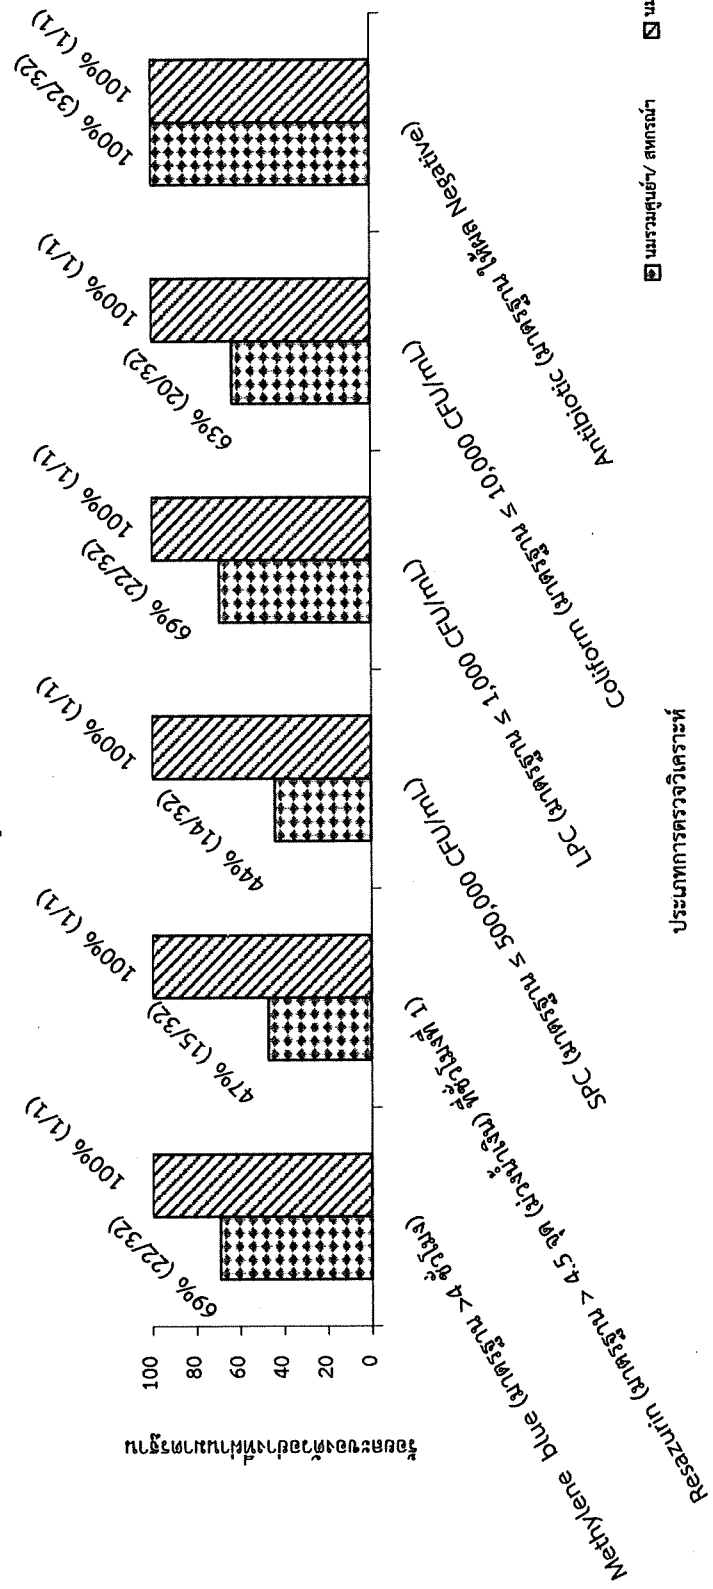

ตารางแสดง ค่าร้อยละ F/P ratio ของน้ำมันเครื่องศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน ตุลาคม 2568

| ร้อยละ<br>ประเภท    | จำนวนตัวอย่าง | น้อยกว่า 1 | 1.0-1.25 | 1.26-1.50 | มากกว่า 1.50 |
|---------------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------|
| นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ | 121           | 1          | 36       | 57        | 6            |
| นมรวมรายฟาร์ม       | 3,246         | 2          | 25       | 55        | 18           |

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนของน้ำมันเครื่องศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน ตุลาคม 2568

