


ตารางสรุปจำนวนตัวอย่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (กลุ่มนม ฯ)

แหล่งตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	153
นมรวมรายฟาร์ม	3,340
นมรายตัว	6
ผลิตภัณฑ์	7
นมแพะ	-
นมสุกร	-
รวม	3,506

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน มิถุนายน 2569

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Fat (มาตรฐาน $\geq 3.35\%$)	99	82
Protein (มาตรฐาน $\geq 3.00\%$)	82	54
SNF (มาตรฐาน $\geq 8.25\%$)	98	85
TS (มาตรฐาน $\geq 12.00\%$)	84	61
SCC (มาตรฐาน $\leq 500 \times 1,000$ เซลล์/มิลลิลิตร)	76	69
F.P. (มาตรฐาน ≤ -0.520 °C)	33	44


ภาพที่ 1-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน มิถุนายน 2569

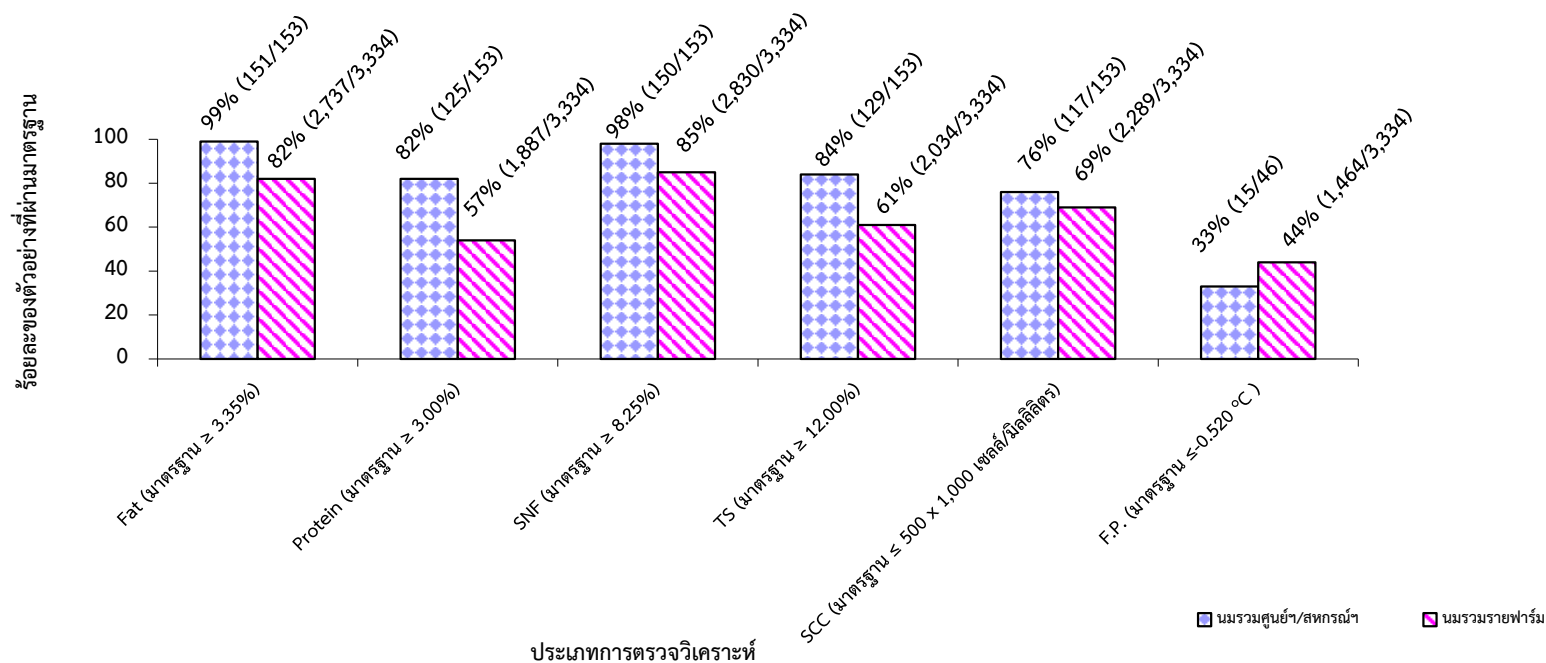

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน มิถุนายน 2569

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Methylene blue (มาตรฐาน >4 ชั่วโมง)	57	0
Resazurin (มาตรฐาน > 4.5 จุด (ม่วงน้ำเงิน) ที่ชั่วโมงที่ 1)	60	0
SPC (มาตรฐาน $\leq 500,000$ CFU/mL)	50	0
LPC (มาตรฐาน $\leq 1,000$ CFU/mL)	60	100
Coliform (มาตรฐาน $\leq 10,000$ CFU/mL)	83	0
Antibiotic (มาตรฐาน ให้ผล Negative)	100	100

ภาพที่ 2-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน มิถุนายน 2569

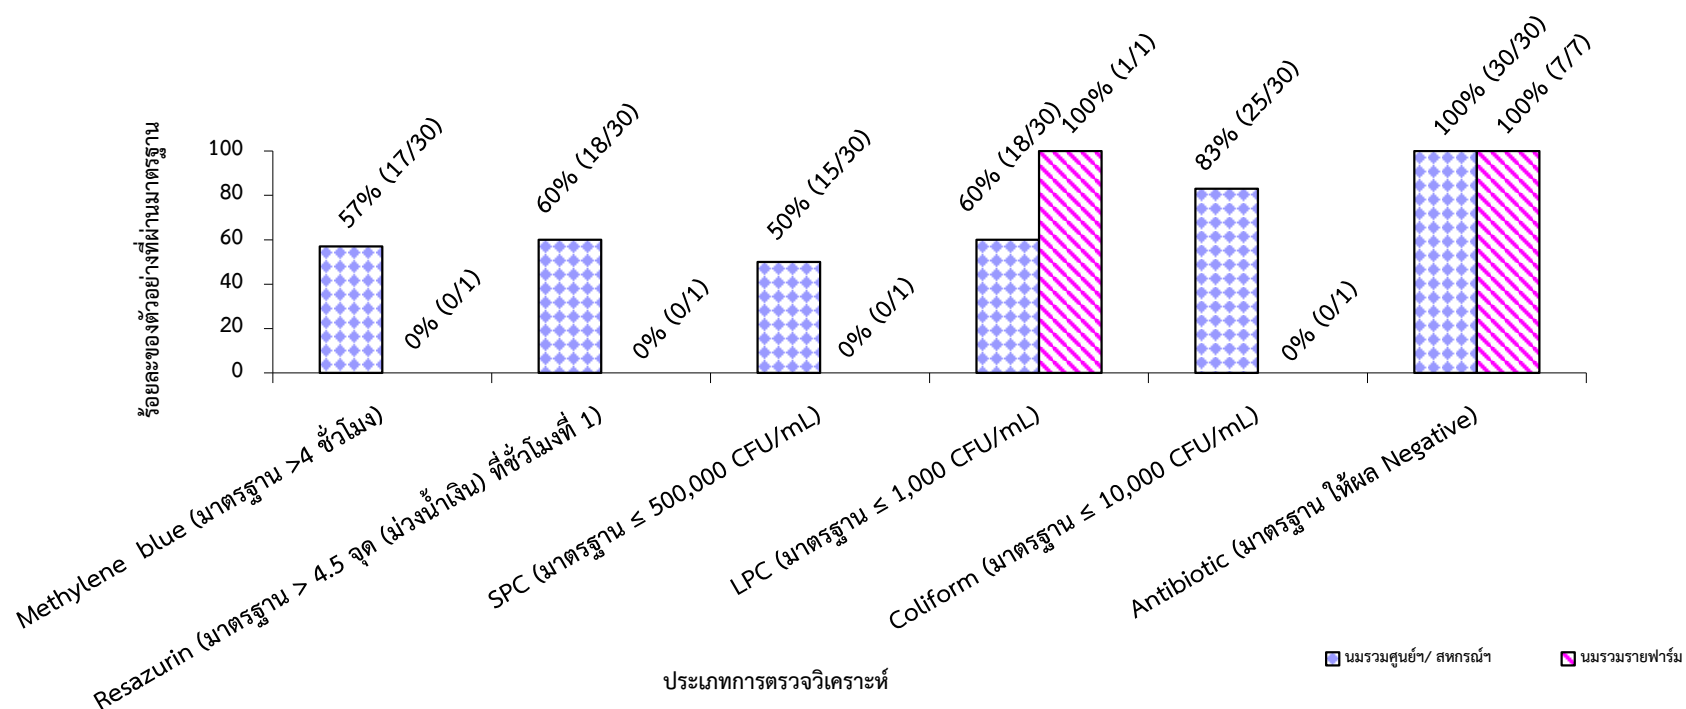

ตารางแสดง ค่าร้อยละ F/P ratio ของน้ำมันโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน มิถุนายน 2569

ประเภท \ ร้อยละ	จำนวนตัวอย่าง	น้อยกว่า 1	1.0-1.25	1.26-1.50	มากกว่า 1.50
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	153	0	52	46	2
นมรวมรายฟาร์ม	3,334	4	54	36	6

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนของน้ำมันโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน มิถุนายน 2569

