


ตารางสรุปจำนวนตัวอย่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 (กลุ่มนม ฯ)

แหล่งตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	123
นมรวมรายฟาร์ม	3,058
นมรายตัว	7
ผลิตภัณฑ์	3
นมแพะ	-
นมสุกร	-
รวม	3,191

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กรกฎาคม 2569

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Fat (มาตรฐาน $\geq 3.35\%$)	98	86
Protein (มาตรฐาน $\geq 3.00\%$)	91	64
SNF (มาตรฐาน $\geq 8.25\%$)	99	90
TS (มาตรฐาน $\geq 12.00\%$)	91	70
SCC (มาตรฐาน $\leq 500 \times 1,000$ เซลล์/มิลลิลิตร)	90	70
F.P. (มาตรฐาน ≤ -0.520 °C)	40	64


ภาพที่ 1-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กรกฎาคม 2569

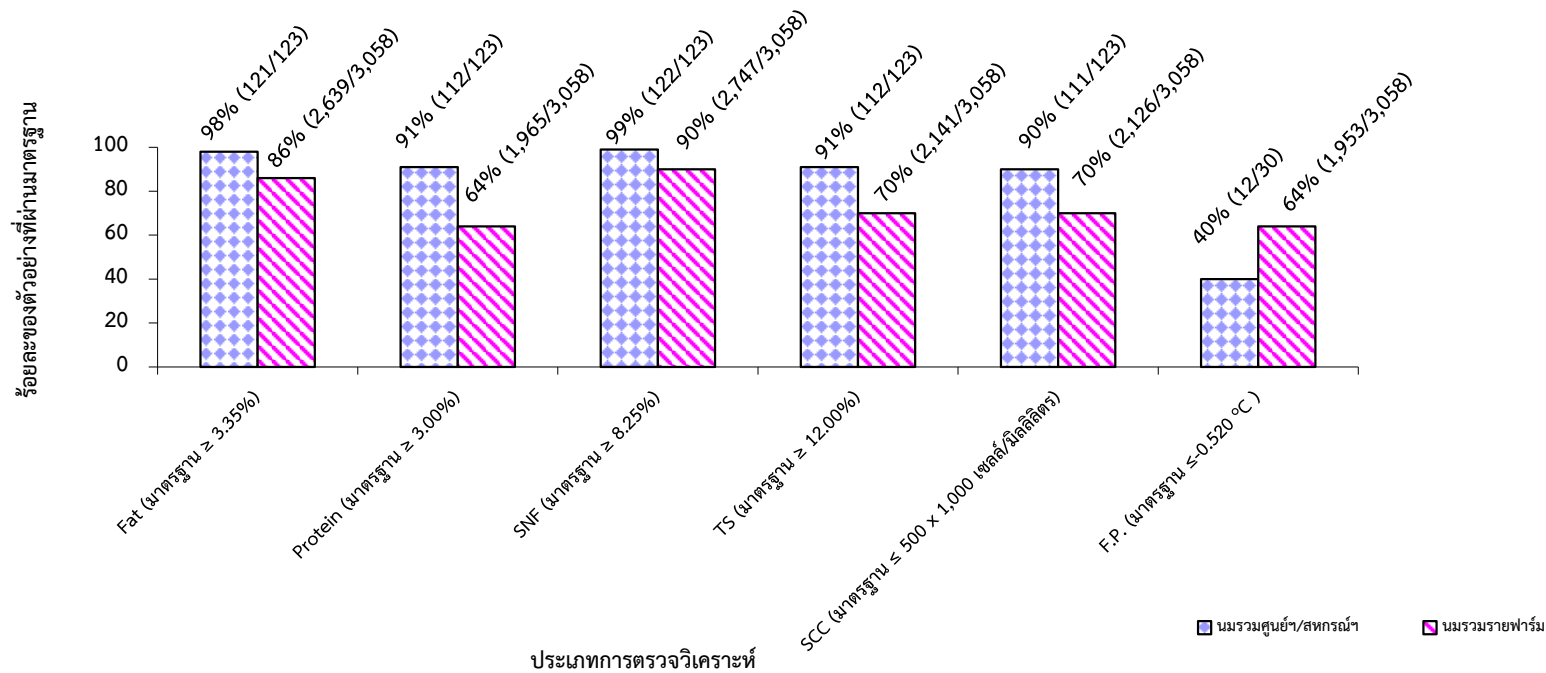

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กรกฎาคม 2569

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Methylene blue (มาตรฐาน >4 ชั่วโมง)	73	0
Resazurin (มาตรฐาน > 4.5 จุด (ม่วงน้ำเงิน) ที่ชั่วโมงที่ 1)	70	0
SPC (มาตรฐาน ≤ 500,000 CFU/mL)	60	0
LPC (มาตรฐาน ≤ 1,000 CFU/mL)	73	100
Coliform (มาตรฐาน ≤ 10,000 CFU/mL)	87	0
Antibiotic (มาตรฐาน ให้ผล Negative)	100	100

ภาพที่ 2-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน กรกฎาคม 2569

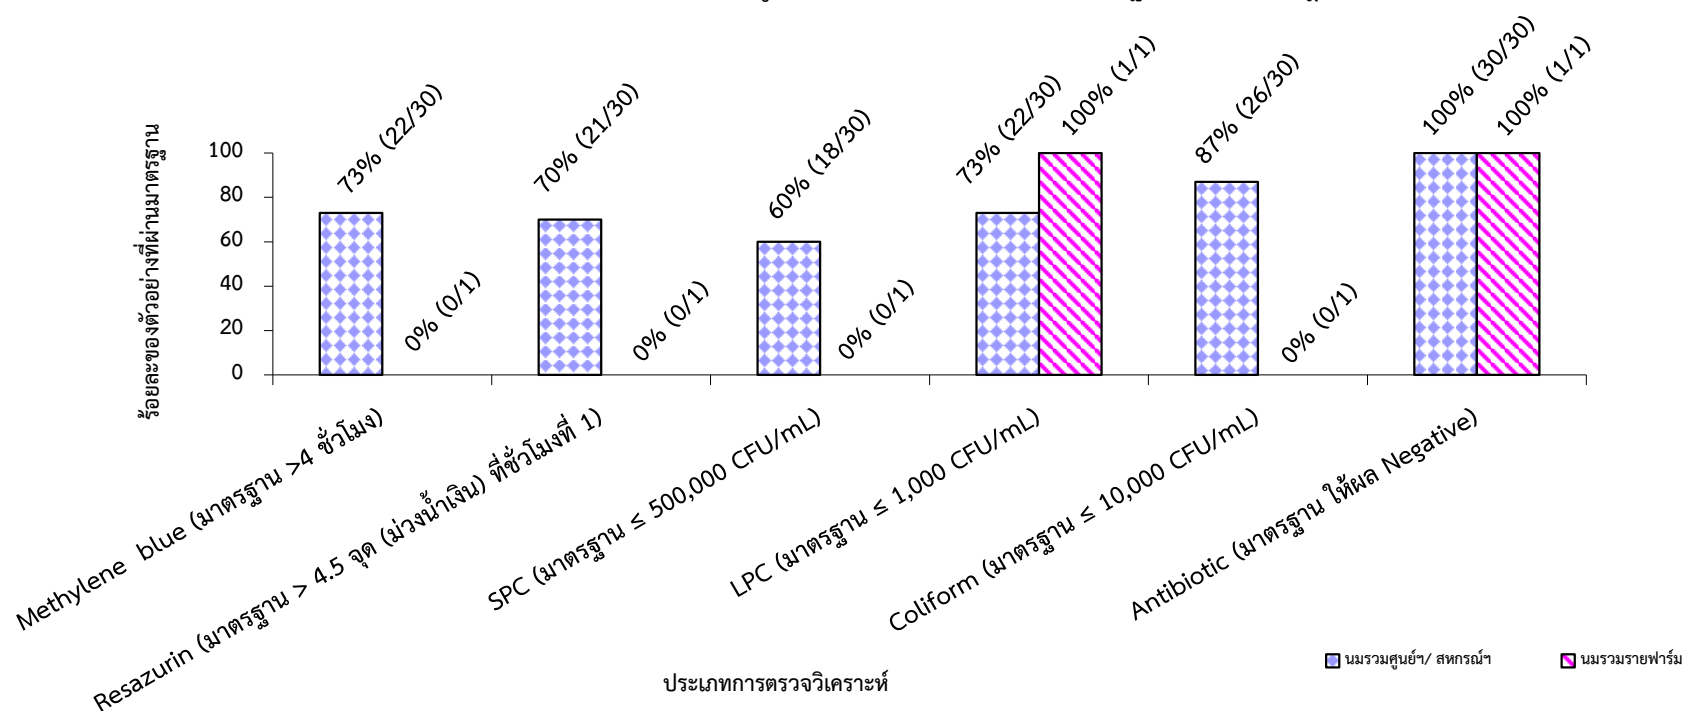

ตารางแสดง ค่าร้อยละ F/P ratio ของน้ำนมโครวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน กรกฎาคม 2569

ประเภท \ ร้อยละ	จำนวนตัวอย่าง	น้อยกว่า 1	1.0-1.25	1.26-1.50	มากกว่า 1.50
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	123	0	55	43	2
นมรวมรายฟาร์ม	3,058	3	54	37	6

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนของน้ำนมโครวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน กรกฎาคม 2569

