


ตารางสรุปจำนวนตัวอย่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2569 (กลุ่มนม ฯ)

แหล่งตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่าง
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	132
นมรวมรายฟาร์ม	4,754
นมรายตัว	6
ผลิตภัณฑ์	-
นมแพะ	-
นมสุกร	-
รวม	4,892

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2569

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Fat (มาตรฐาน $\geq 3.35\%$)	98	82
Protein (มาตรฐาน $\geq 3.00\%$)	93	70
SNF (มาตรฐาน $\geq 8.25\%$)	99	90
TS (มาตรฐาน $\geq 12.00\%$)	92	66
SCC (มาตรฐาน $\leq 500 \times 1,000$ เซลล์/มิลลิลิตร)	86	73
F.P. (มาตรฐาน ≤ -0.520 °C)	60	36


ภาพที่ 1-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2569

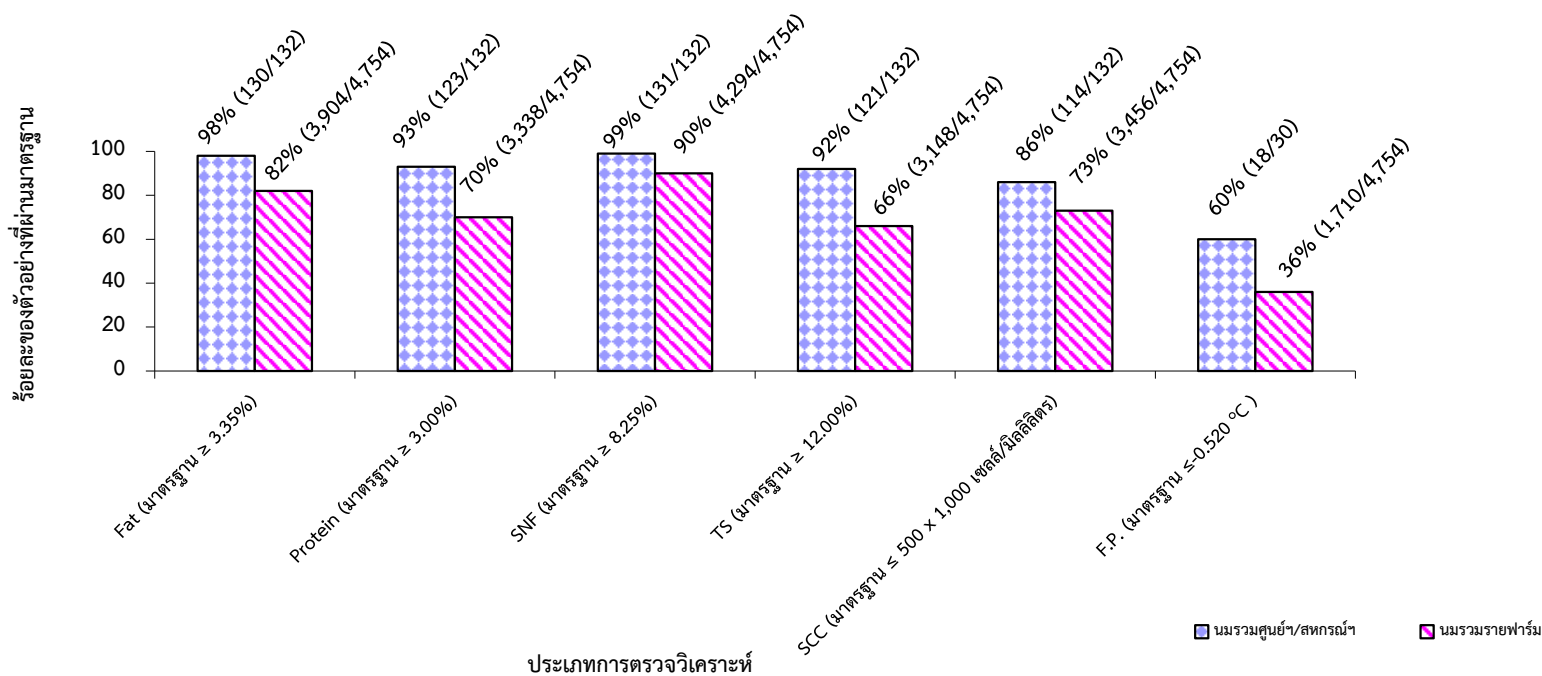

ตารางแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2569

รายการตรวจวิเคราะห์	นมรวมศูนย์ฯ/ สหกรณ์ฯ	นมรวมรายฟาร์ม
Methylene blue (มาตรฐาน >4 ชั่วโมง)	33	0
Resazurin (มาตรฐาน > 4.5 จุด (ม่วงน้ำเงิน) ที่ชั่วโมงที่ 1)	47	0
SPC (มาตรฐาน $\leq 500,000$ CFU/mL)	53	58
LPC (มาตรฐาน $\leq 1,000$ CFU/mL)	70	100
Coliform (มาตรฐาน $\leq 10,000$ CFU/mL)	73	100
Antibiotic (มาตรฐาน ให้ผล Negative)	100	100

ภาพที่ 2-2 กราฟแสดง ค่าร้อยละของตัวอย่างน้ำนมโคจากศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานในเดือน สิงหาคม 2569

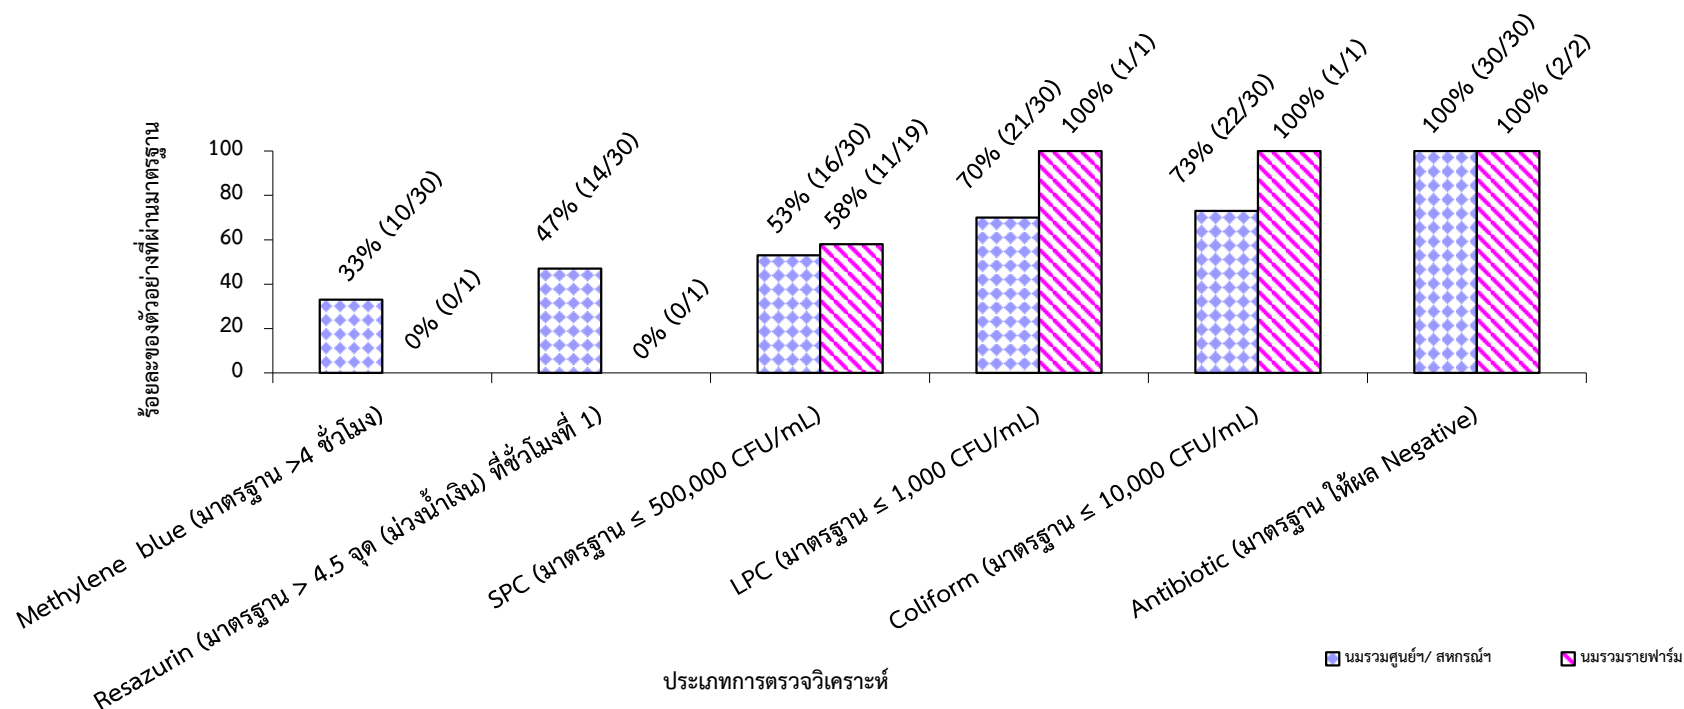

ตารางแสดง ค่าร้อยละ F/P ratio ของน้ำนมโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน สิงหาคม 2569

ประเภท \ ร้อยละ	จำนวนตัวอย่าง	น้อยกว่า 1	1.0-1.25	1.26-1.50	มากกว่า 1.50
นมรวมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ	132	3	51	42	4
นมรวมรายฟาร์ม	4,754	6	58	31	5

กราฟเปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนของน้ำนมโครมศูนย์ฯ/สหกรณ์ฯ และนมรวมรายฟาร์ม เดือน สิงหาคม 2569

