

ดอ.121/64

ดอ.67/65

ดอ.50/66

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะรักษาและล้างแผลชนิดสแตนเลส

1. เป็นโต๊ะสำหรับรักษาและล้างแผลทำจากสแตนเลส เกรด 304 ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ขนาดโต๊ะวัดจากขอบนอก กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 60x120x85 เซนติเมตร (มีลักษณะตามรูป)
2. พื้นโต๊ะเป็นหลุมลึกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ด้านบนมีขอบสำหรับวางตะแกรง พื้นโต๊ะมีรูระบายของเหลว สามารถต่อสายยางลงถึงด้านล่าง
3. ตะแกรงทำจากสแตนเลสท่อนเกรด 304 มีช่องห่างระหว่างตะแกรงไม่มากกว่า 1 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม และวางเสมอกับขอบโต๊ะด้านในได้พอดี ตัวตะแกรงสามารถถอดยกออกมาล้างทำความสะอาดได้
4. มีตะขอด้านข้างสำหรับผูกเชือกบังคับสัตว์
5. ด้านล่างมีห่วงสำหรับวางถังสแตนเลส เพื่อดักของเหลว พร้อมถังสแตนเลสจำนวน 1 ใบ
6. มีรูสำหรับใส่เสาน้ำเกลือที่มุมโต๊ะ จำนวน 2 จุดและมีที่ล็อคสำหรับปรับระดับความสูงของเสาน้ำเกลือได้
7. มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 เสอ
8. ขาโต๊ะทำจากสแตนเลสกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.8 เซนติเมตร สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
11. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25....66


ทศพร ทองคำคุณ

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

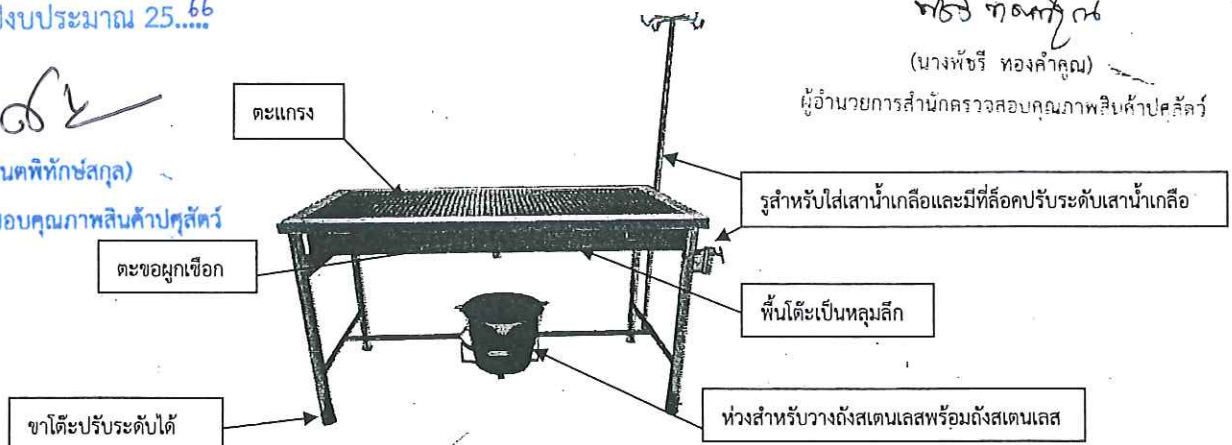

๐๕๐

ประธานอนุกรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

อนุกรรมการ

(นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)

อนุกรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

อนุกรรมการ

(นางสาวศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส)

อนุกรรมการ

(นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม)

อนุกรรมการ

(นางสาวชญญกรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25....65

๐๕๐๖๒

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์