


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เก้าอี้แบบมีพนักพิงสำหรับห้องปฏิบัติการ

1. เป็นเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ มีที่นั่งทำด้วยโพลียูรีเทน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตร มีความหนาไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ขอบของที่นั่งมีลักษณะโค้งมน (ดังรูป) และสามารถปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ได้
2. แผ่นรองรับที่นั่ง ทำจากแผ่นเหล็ก พ่นทับด้วยสีผงอุตสาหกรรมหรือสีผงอีพ็อกซี่
3. โครงพนักพิงทำจากเหล็กหรือโลหะทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร พ่นทับสีผงอุตสาหกรรมหรือสีผงอีพ็อกซี่ พนักพิงหลังหุ้มด้วยโพลียูรีเทน
4. แกนกลางส่วนนอกทำด้วยเหล็กหรือโลหะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 44 มิลลิเมตร พ่นทับด้วยสีผงอุตสาหกรรมหรือสีผงอีพ็อกซี่
5. ที่พักเท้า ทำด้วยโลหะกลมหรือทำจากท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร เชื่อมยึดติดกับทุกขาเก้าอี้รอบด้าน พ่นทับด้วยสีผงอุตสาหกรรมหรือสีผงอีพ็อกซี่
6. ขาเก้าอี้มีจำนวน 5 แฉก ทำด้วยเหล็กกล่อง หรือโลหะปั๊มขึ้นรูป หรืออะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดส้ม แต่ละขายาวไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ส่วนปลายโค้งมนหรือมีการป้องกันจุดแหลมคม
7. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
8. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
9. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
10. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

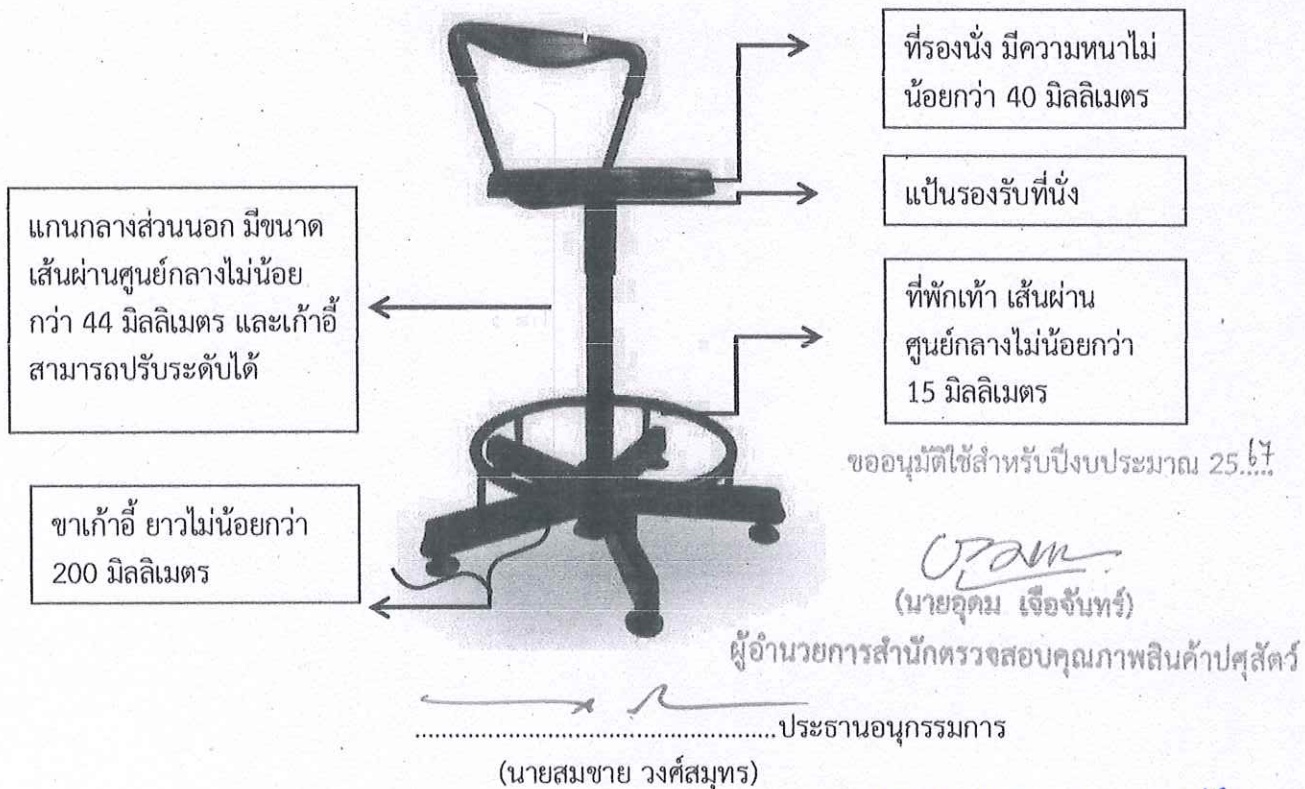

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...๖๗

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรรมการ  
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ  
(นางสาวปาริชาต ขุนพรม)

.....อนุกรรมการ  
(นายชโลธร ศรีทนารถ)

.....อนุกรรมการ  
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการ  
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ  
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรรมการ  
(นางหทัยชนก สมสุระ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ  
(นายณฤเบศ เนินทอง)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวปุษยาพร สวัสดิ์สรพ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๗

.....  
(นายอุดม เจือจันทร์)  
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๗

.....  
(นายอุดม เจือจันทร์)  
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์